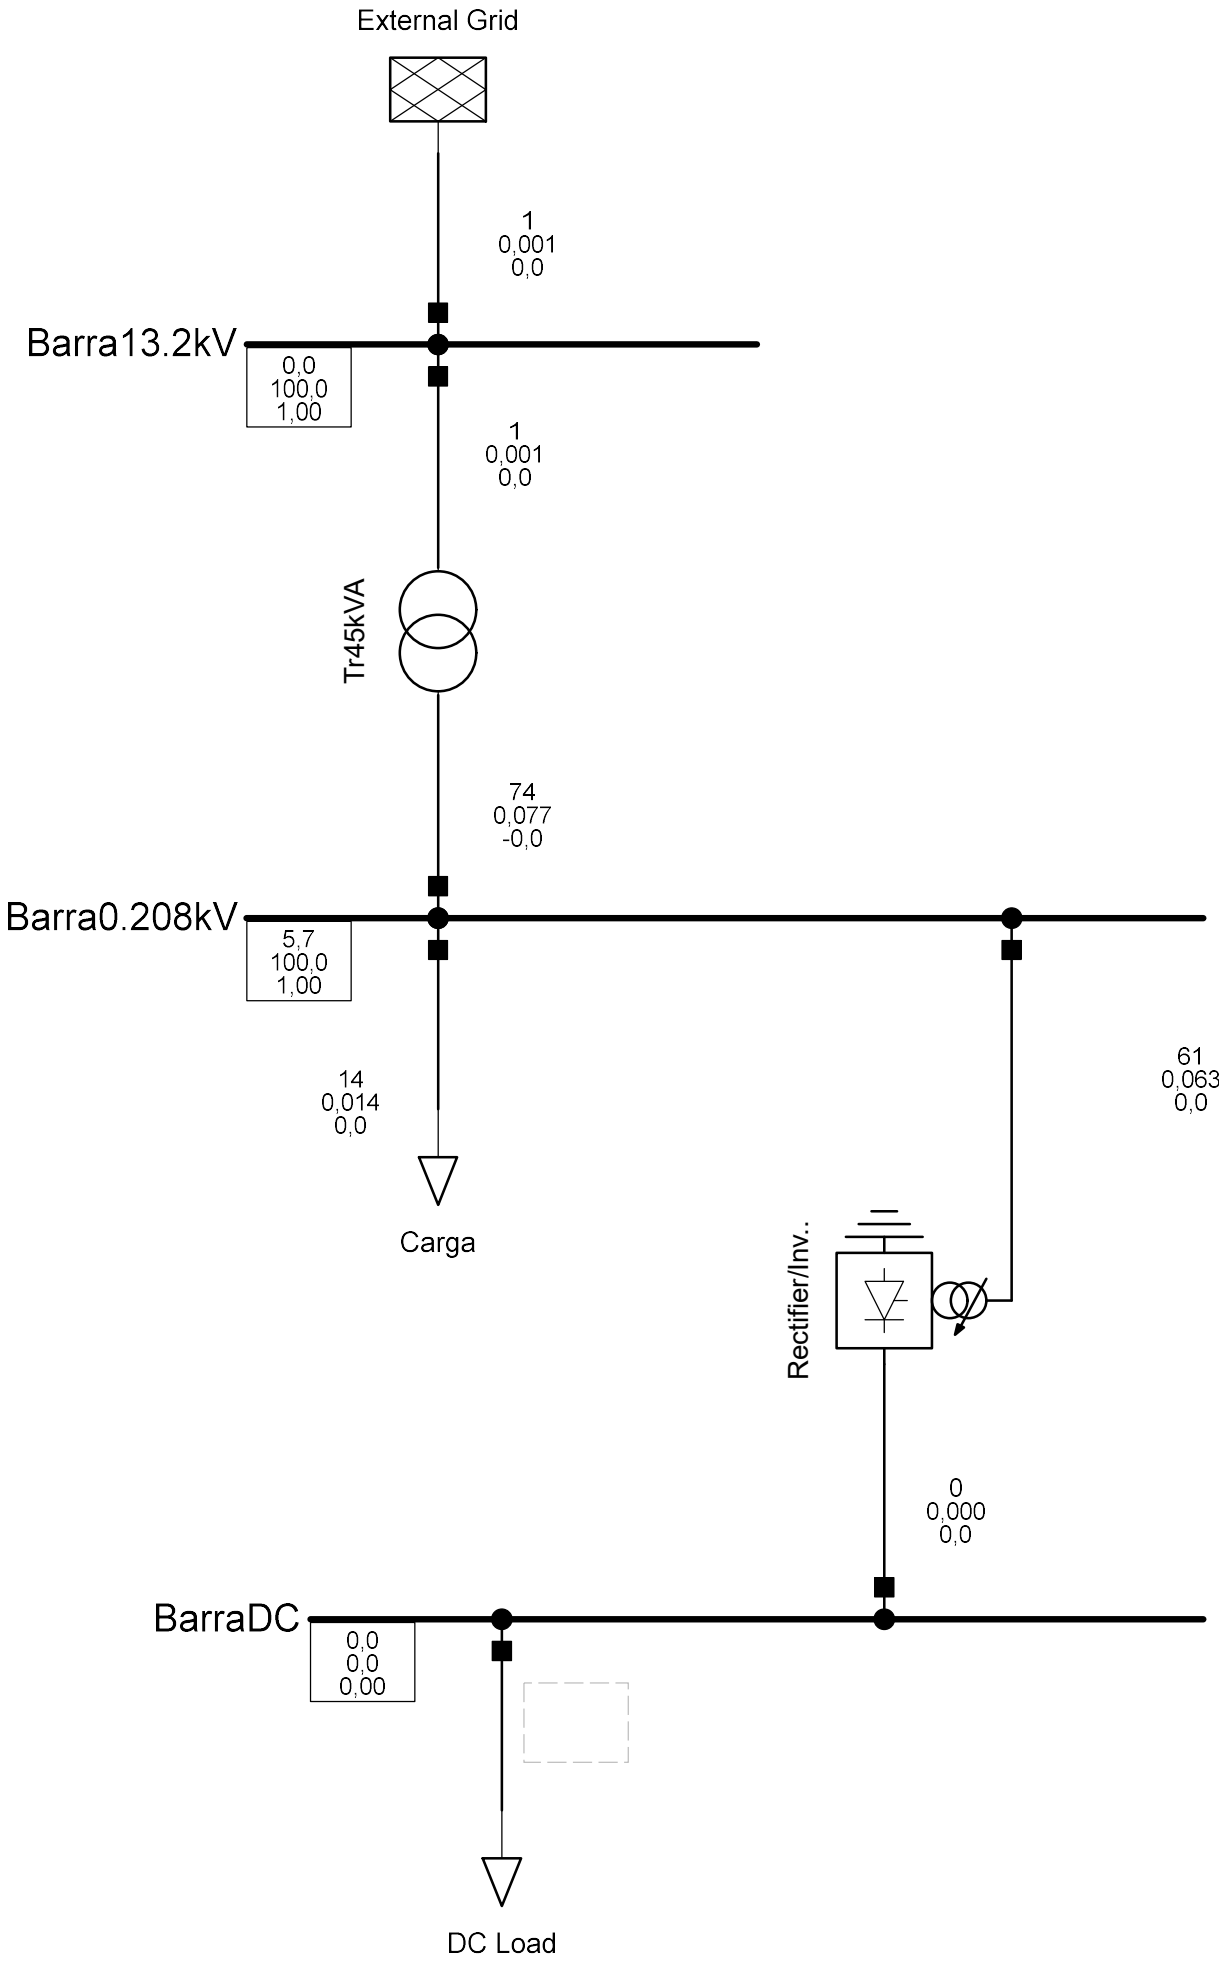
External Grid
1
0,001
0,0
Barra13.2kV
0,0
100,0
1,00
1
0,001
0,0
Tr45kVA
74
0,077
-0,0
Barra0.208kV
5,7
100,0
1,00
14
0,014
0,0
Carga
61
0,063
0,0
Rectifier/Inv..
0
0,000
0,0
BarraDC
0,0
0,0
0,00
DC Load

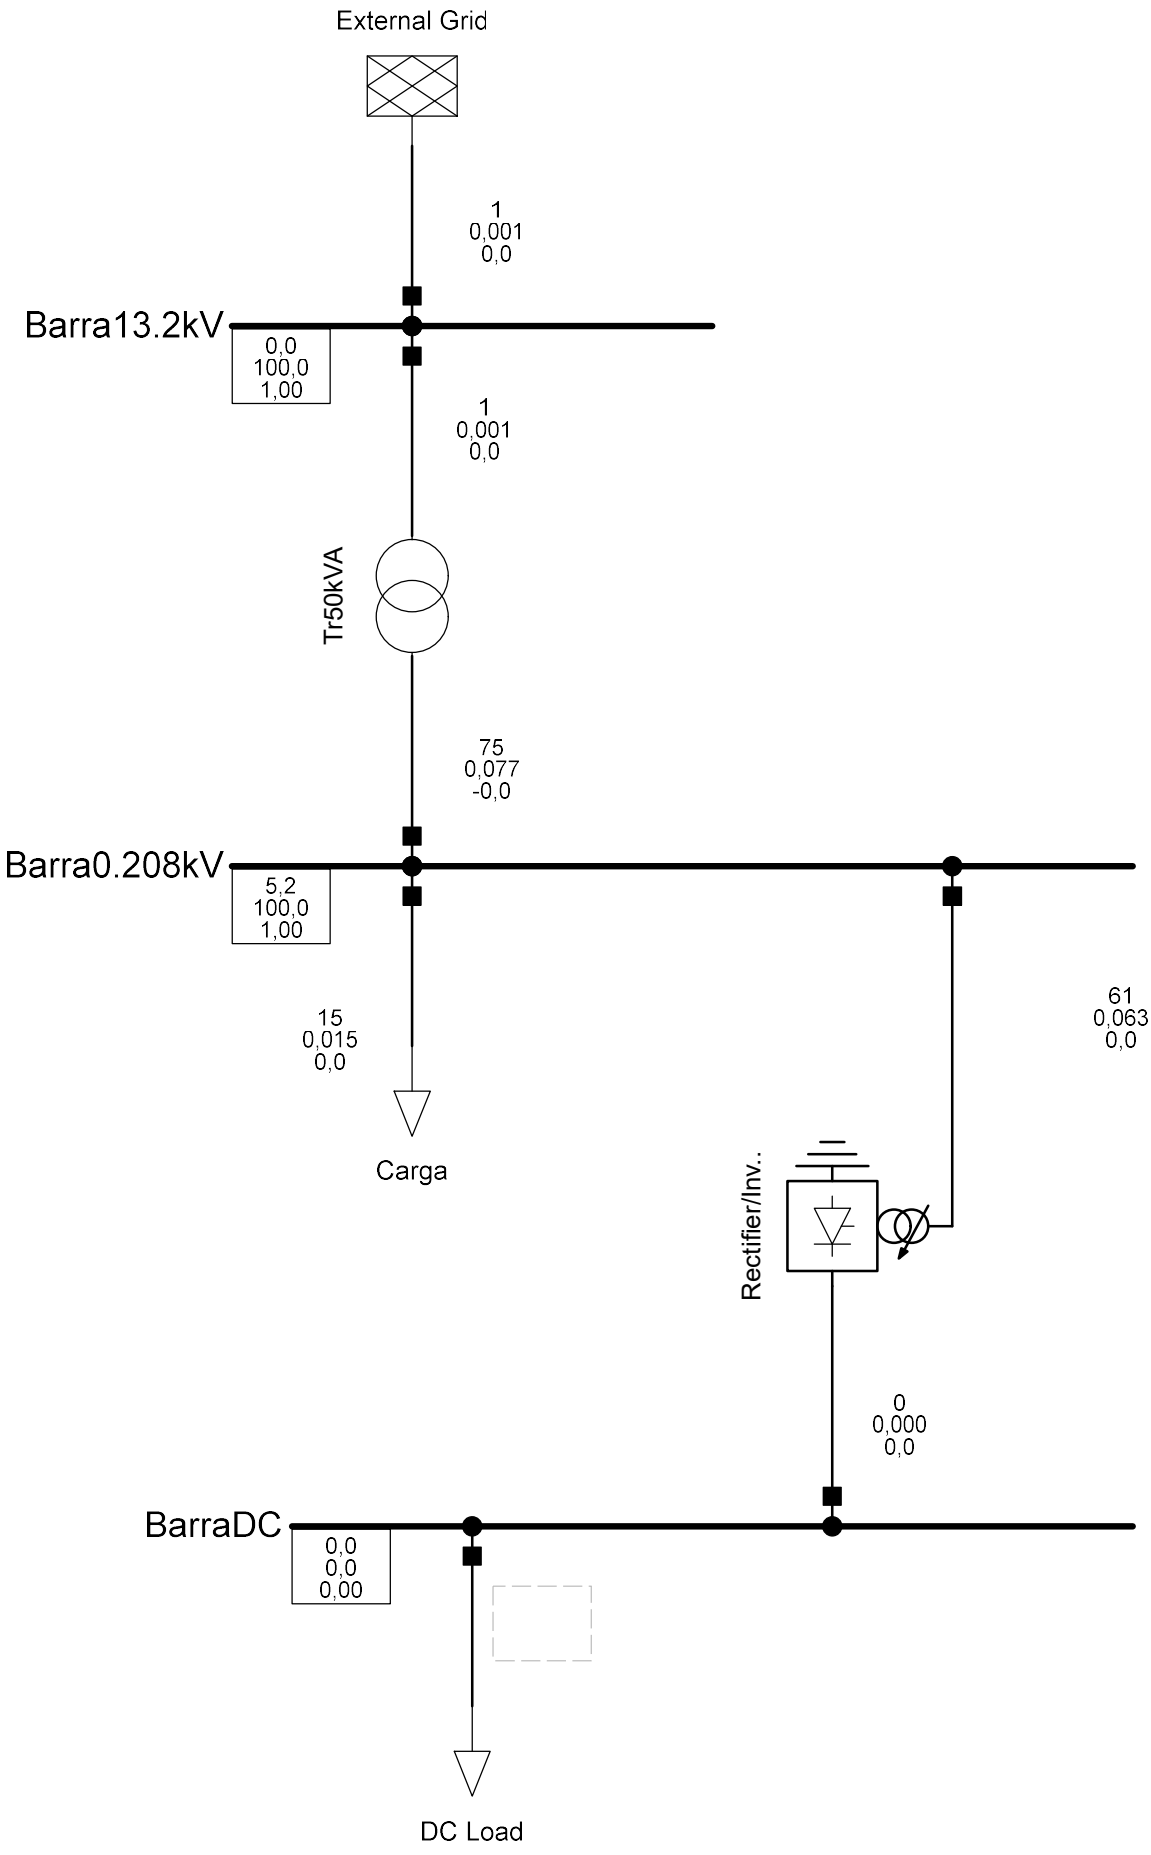
External Grid
1
0,001
0,0
Barra13.2kV
0,0
100,0
1,00
1
0,001
0,0
Tr50kVA
75
0,077
-0,0
Barra0.208kV
5,2
100,0
1,00
15
0,015
0,0
Carga
61
0,063
0,0
Rectifier/Inv..
0
0,000
0,0
BarraDC
0,0
0,0
0,00
DC Load

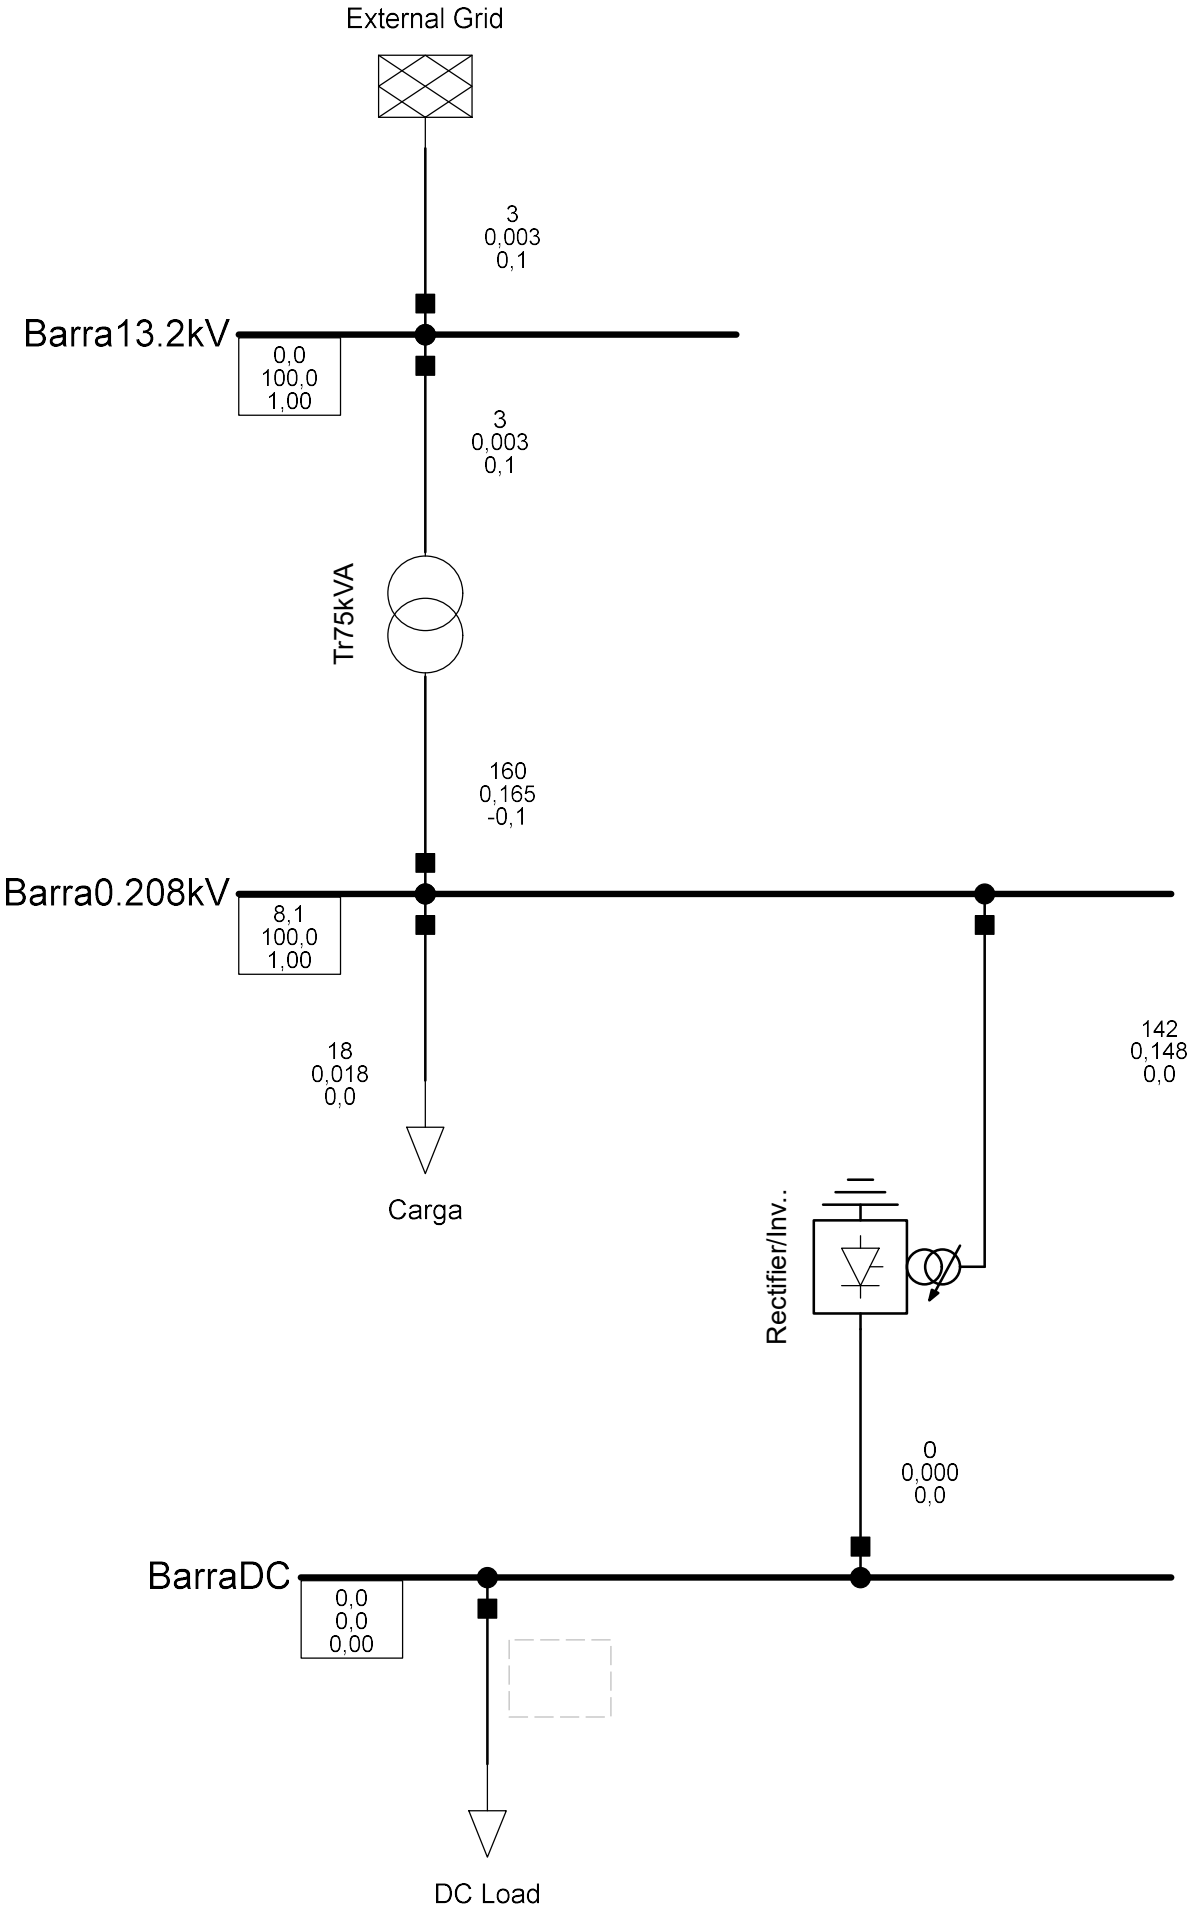
External Grid
3
0,003
0,1
Barra13.2kV
0,0
100,0
1,00
3
0,003
0,1
Tr75kVA
160
0,165
-0,1
Barra0.208kV
8,1
100,0
1,00
18
0,018
0,0
Carga
142
0,148
0,0
Rectifier/Inv..
0
0,000
0,0
BarraDC
0,0
0,0
0,00
DC Load

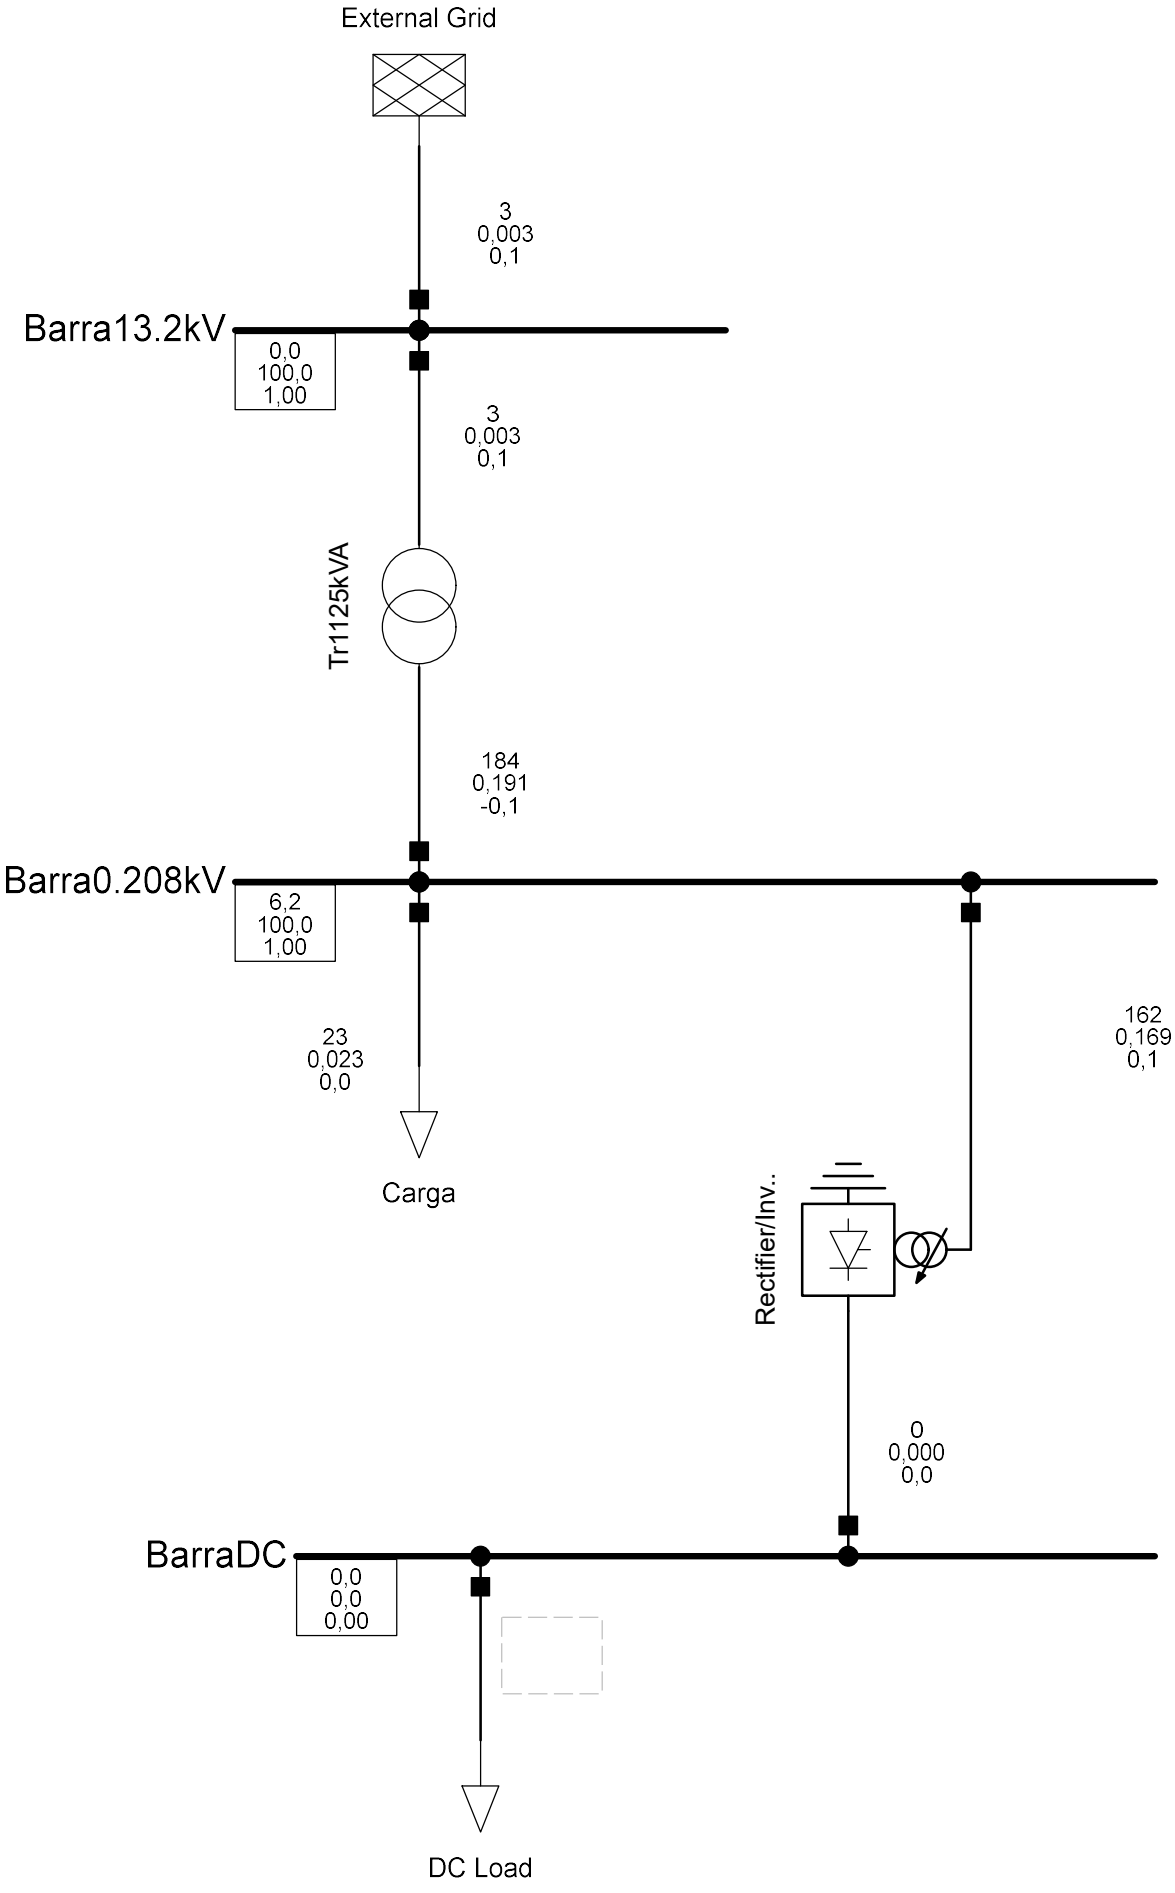
External Grid
3
0,003
0,1
Barra13.2kV
0,0
100,0
1,00
3
0,003
0,1
Tr1125kVA
184
0,191
-0,1
Barra0.208kV
6,2
100,0
1,00
23
0,023
0,0
Carga
162
0,169
0,1
Rectifier/Inv..
0
0,000
0,0
BarraDC
0,0
0,0
0,00
DC Load

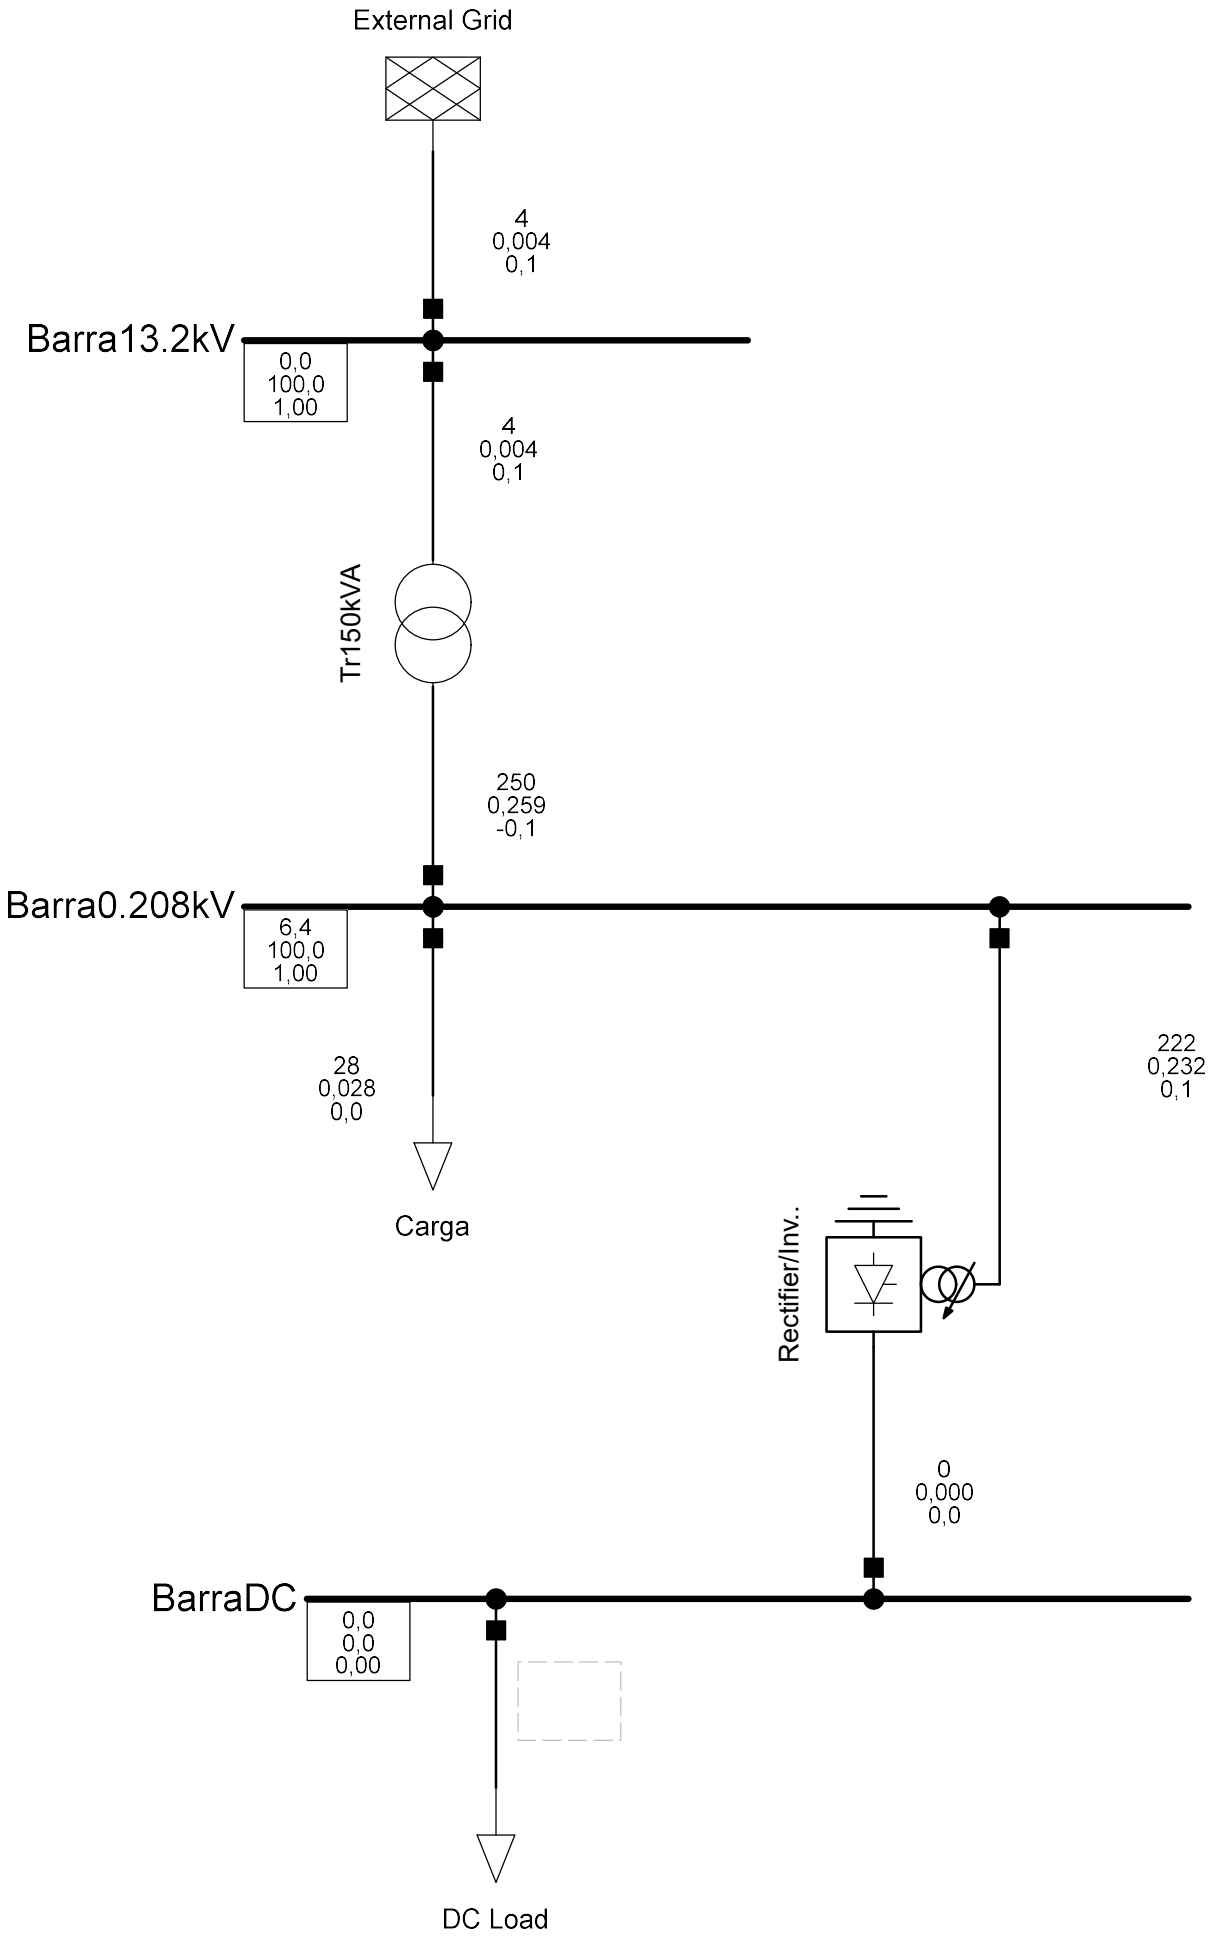
External Grid
4
0,004
0,1
Barra13.2kV
0,0
100,0
1,00
4
0,004
0,1
Tr150kVA
250
0,259
-0,1
Barra0.208kV
6,4
100,0
1,00
28
0,028
0,0
Carga
222
0,232
0,1
Rectifier/Inv..
0
0,000
0,0
BarraDC
0,0
0,0
0,00
DC Load